

**BALGAS s.r.o., Andreja Hlinku 2005/10, 013 03 Varín**

**Tomáš Balcerčík – revízny technik plynových zariadení**

Montáž, opravy, servis, odborné prehliadky, odborné skúšky plynových a tlakových zariadení

**Výchova a vzdelávanie v oblasti ochrany práce, č.o. VVZ-0197/13-02.2**

Evidenčné číslo: 2017/01/T/BALGAS – TZ – O –Ab, Bb

Vydaný dňa: 14.07.2017

## DOKLAD

**o oboznámení a overení odborných vedomostí pracovníka  
na samostatnú montáž vyhradených technických zariadení  
v zmysle §16 ods.1 písm. c) zákona č. 124/2006 Z.z.**

Meno a priezvisko: **Roman SYNÁK**

Narodený: **16.06.1974**

Bydlisko: **Lietavská Svinná 176, 013 11 Lietavská Svinná**

Pracovník absolvoval oboznámenie teoretickou prípravou, praktickým zácvikom a overením odborných vedomostí a je spôsobilý na montáž nižšie uvedených vyhradených technických zariadení

**Na činnosť:** Opravovať a rekonštruovať vyhradené technické zariadenie a montovať vyhradené technické zariadenie do funkčného celku na mieste jeho budúcej prevádzky, riadiť práce pri tejto oprave, rekonštrukcii alebo montáži a vykonať po ukončení opravy prehliadku a skúšku opravovanej časti vyhradeného technického zariadenia uskutočnenej výmenou opotrebovaných častí za nové s výnimkou zásahu do bezpečnostných zariadení

### V rozsahu vyhradených technických zariadení tlakových:

#### technické zariadenia tlakové skupina A na:

**b1)** obsahujú nie nebezpečné plyny, pary alebo kvapaliny s teplotou vyššou, ako je ich bod varu pri atmosférickom tlaku (1013,25 hPa) s najvyšším pracovným tlakom vyšším ako 0,2 MPa, s objemom nad 10 litrov a ktorej súčin objemu technického zariadenia tlakového v litroch a najvyššieho pracovného tlaku v MPa (ďalej len „bezpečnostný súčin“) je väčší ako 20 (200). Do tejto skupiny patrí aj nádoba na výrobu pary, ktorá je súčasťou pracovného prostriedku, ak spĺňa uvedené parametre.



#### technické zariadenia tlakové skupina B na:

**b1)** tlaková nádoba s najvyšším pracovným tlakom vyšším ako 0,05 MPa, ktorá obsahuje nie nebezpečné plyny, pary alebo kvapaliny s teplotou vyššou, ako je ich bod varu pri tlaku 0,05 MPa, s objemom nad 1 liter a ktorých bezpečnostný súčin je vyšší ako 5 (50). Do tejto skupiny patrí aj nádoba na výrobu pary, ktorá je súčasťou pracovného prostriedku, ak spĺňa uvedené parametre.

### Skúšajúci:

Tomáš Balcerčík

Lektor ev. číslo osvedčenia 09/2013

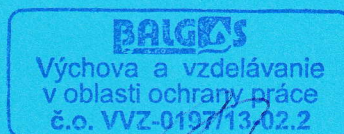

pečiatka a podpis

revízneho technika TZ

č.osv.: 0270/30/10/TZ-A2-Ab1,b2 Ba,b1,b2,e2,f1,f2,f3/OS

Potvrdenie o zdravotnom stave tvorí prílohu dokladu.

vybavuje: Tomáš Balcerčík  
e-mail: balcercik@gmail.com  
web: www.balgas.sk  
mobil: 0908 23 55 23



IČO: 44 743 378  
DIČ: 20228224650  
IČ DPH: SK20228224650  
Register S.r.o. Vložka č. 51335/L